




**MOD : DS18/A7-P9B**

**Production code : CV180PSVGD110BH\_1**

**10/2025**

Rev.	Modification	Date
00	Prima Emissione	06/09/2022

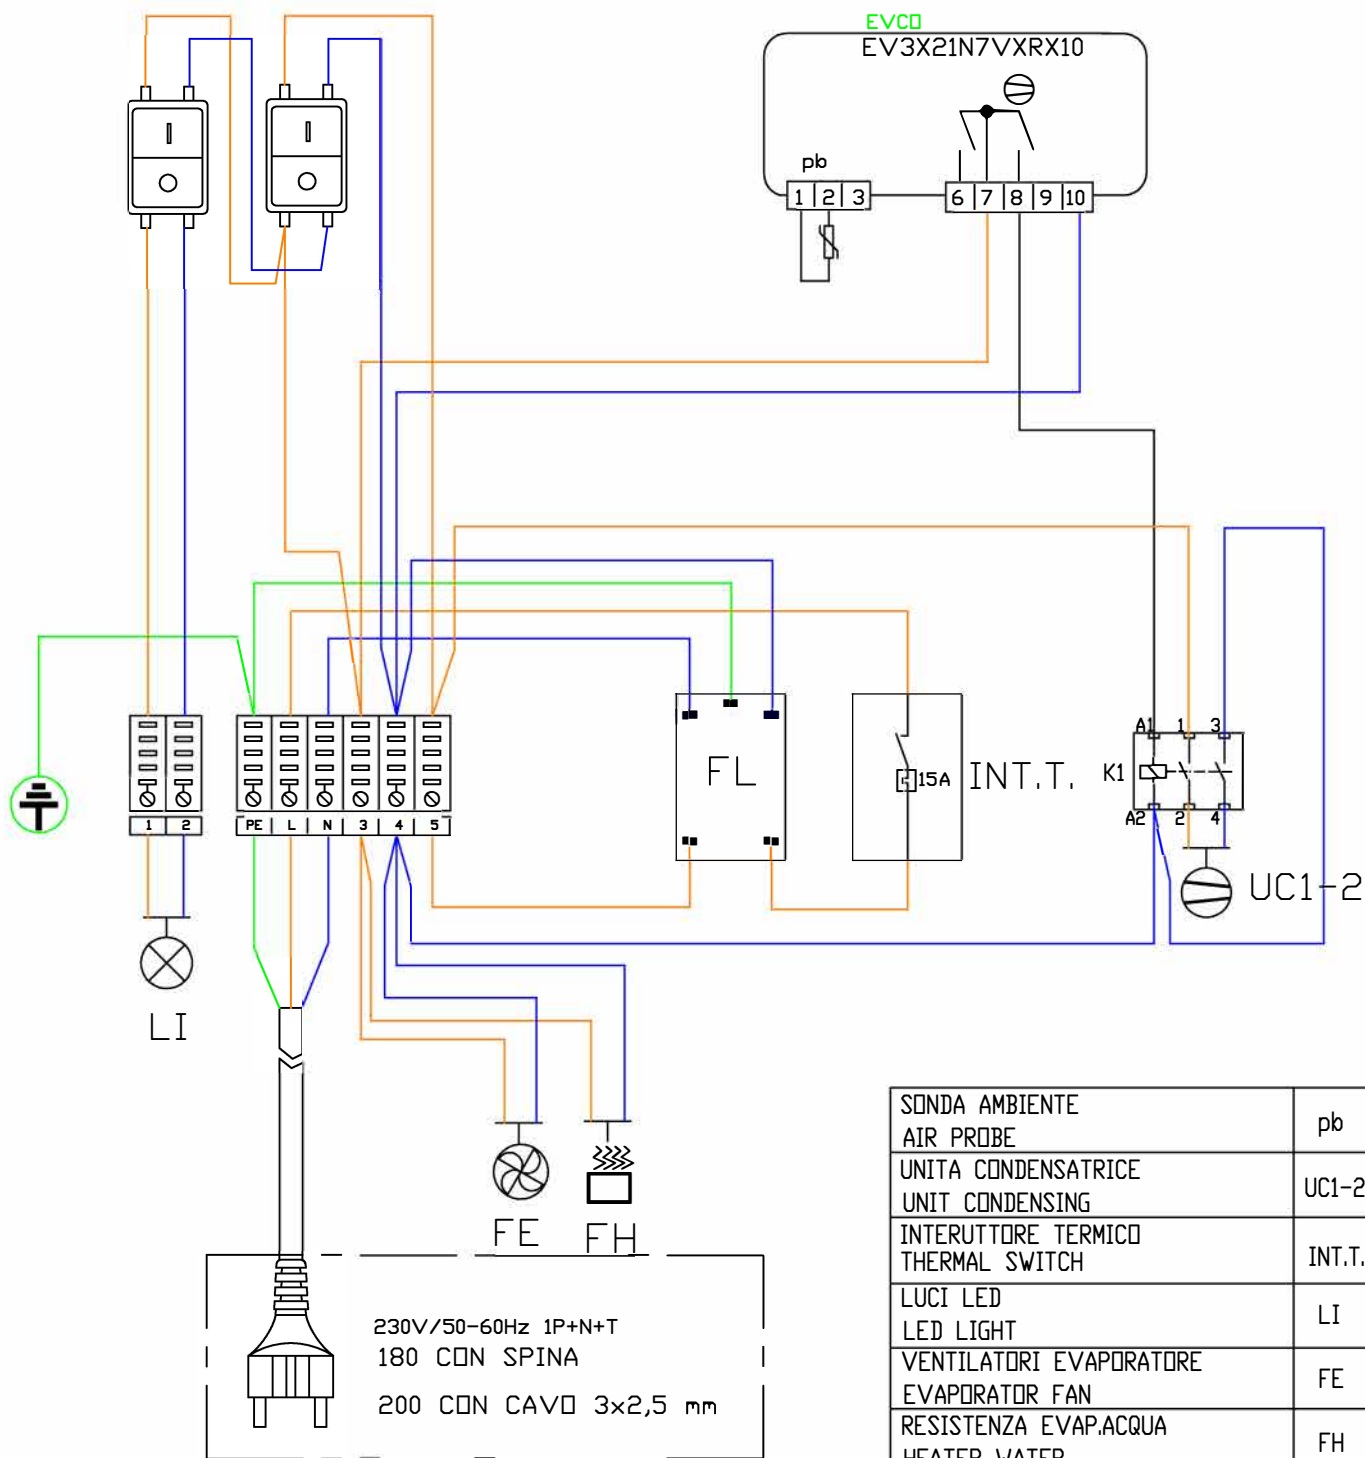

SONDA AMBIENTE AIR PROBE	pb
UNITA CONDENSATRICE UNIT CONDENSING	UC1-2
INTERUTTORE TERMICO THERMAL SWITCH	INT.T.
LUCI LED LED LIGHT	LI
VENTILATORI EVAPORATORE EVAPORATOR FAN	FE
RESISTENZA EVAP.ACQUA HEATER WATER	FH
FILTRO ANTIDISTURBO SUPPLY FILTER	FL

INSTALLARE UN QUADRO ELETTRICO DI POTENZA QUANDO E' SENZA GRUPPO  
INSTALL A POWER ELECTRICAL PANNEL WHEN AN WITHOUT THE GROUP

Approved By:	Elettrical Schematic		Date
	Model	DALLAS LINE	06/09/2022
	Details:	DS18/B5-P9B , DS18/A7-P9B	
	Dettagli:		

IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE ALLACCIATO AD UN INTERRUPTORE DIFFERENZIALE ONNIPOLARE ADEGUATO ALLA POTENZA CON id=0,03A E COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA